

Số: 0194 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00180.22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước Tây Ninh, đường Bờ Lồi, P. Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,49	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,07 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,83 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	< MLOQ = 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
- MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-
TDCN**

CN. Nguyễn Anh Vũ

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC



Tô Thanh Tài

Số: 0195 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00181.22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : Cửa hàng tạp hóa Võ Đà, số 670 đường 30/4, KP. Ninh An, P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,30	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,09 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,82 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	< MLOQ = 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú:- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

-MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

CN. Nguyễn Anh Vũ



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Tô Thanh Tài

Số: 0196 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00182.22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : Trạm cấp nước Châu Thành, KP1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,64	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,08 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,46 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	Không phát hiện MLOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú: (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

-MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.

-MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

CN. Nguyễn Anh Vũ

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Tô Thanh Tài

Số: 0197 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00183.22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : Tiệm nail Thi, số 50 đường Lạc Long Quân, KP.3, P. 4, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,45	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,10 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,75 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	< MLOQ = 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú: (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

-MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-
TDCN**

CN.Nguyễn Anh Vũ

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Tô Thanh Tài

Số: 0198 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00184.22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : Shop Bà mẹ và trẻ em, số 60 đường Lý Thường Kiệt, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,53	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,11 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,89 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	< MLOQ = 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú:- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

-MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-
TDCN**

CN.Nguyễn Anh Vũ



Tô Thanh Tài

Số: 0199 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00185 22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : Tiệm vàng Kim Xuân Long, số 1316, KP.1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,75	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,13 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,52 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	< MLOQ = 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú:- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

-MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

CN. Nguyễn Anh Vũ

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Tô Thanh Tài

Số: 0200 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00186.22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : Trạm cấp nước Bến Cầu, đường Nguyễn Trung Trực, KP.1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,84	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,10 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,48 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú: (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.


-MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

CN. Nguyễn Anh Vũ

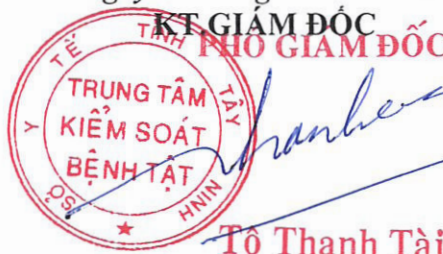

Tô Thanh Tài

Số: 0201 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00187.22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : Tiệm sửa xe 3 Giỏi, đường 786, ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,85	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,15 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,49 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	< MLOQ = 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú:- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

-MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

CN. Nguyễn Anh Vũ

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Tô Thanh Tài

Số: 0202 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00188.22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : Trạm cấp nước KCN Trảng Bàng, đường số 7, KCN Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,71	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,17 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,61 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	Không phát hiện MLOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú: (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
- MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.
- MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

CN. Nguyễn Anh Vũ

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Tô Thanh Tài

Số: 0203 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00189.22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : DNTN Gia Phúc, số 3538, KP. Suối Sâu, P. An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,94	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,06 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,34 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	Không phát hiện MLOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú: - (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

-MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.

-MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA-
TDCN**

CN. Nguyễn Anh Vũ

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Tô Thanh Tài

Số: 0204 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00190.22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : DNTN Kim Long Ngọc, KP. Suối Sâu, P. An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,20	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,16 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,32 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	Không phát hiện MLOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú: (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

-MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.

-MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA-
TDCN**

CN.Nguyễn Anh Vũ

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Tô Thanh Tài

Số: 0205 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00191.22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : HGD Đặng Ngọc Phúc, số 96, đường Đặng Văn Trước, KP. Lộc An, P. Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,60	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,11 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,29 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	Không phát hiện MLOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú:- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

-MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.

-MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

CN. Nguyễn Anh Vũ

Ngày 27 tháng 4 năm 2022



Tô Thanh Tài

Số: 0206 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00192.22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : Số 24, đường Lãnh Binh Tông, KP. Lộc An, P. Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,59	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,13 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,35 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	Không phát hiện MLOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú: (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

-MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.

-MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

CN. Nguyễn Anh Vũ

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Tô Thanh Tài

Số: 0207 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00193.22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : Trạm cấp nước Giếng Mạch, đường Nguyễn Văn Kiên, KP. Lộc An, P. Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,61	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,14 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,40 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	Không phát hiện MLOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú:- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

-MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

CN. Nguyễn Anh Vũ

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC

Tô Thanh Tài

Số: 0208 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00194.22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : Ô 1, đường Hùng Vương, KP. Thanh Hà, TT. Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,97	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,07 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,56 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	< MLOQ = 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú: (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

-MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-
TDCN**

CN. Nguyễn Anh Vũ

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Tô Thanh Tài

Số: 0209 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00195.22



VLAT 1.0328

ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : Trung tâm chăm sóc bảo trì ô tô Vĩnh Tồn, KP. Rạch Sơn, TT. Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,60	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,09 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,77 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú: (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

-(1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

-MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

CN.Nguyễn Anh Vũ

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Tô Thanh Tài

Số: 0210 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00196.22



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Phạm Đăng Khôi, Phạm Trọng Hiếu
Địa điểm lấy mẫu : Trạm cấp nước Rạch Sơn, quốc lộ 22B, KP. Rạch Sơn, TT. Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 14/04/2022
Lượng mẫu : 2,0 lít x 2 bình + 250 ml x 1 chai
Ngày nhận mẫu : 14/04/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,70	6,0-8,5	15/04/2022
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	14/04/2022
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	14/04/2022
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,08 NTU	≤ 2,0 NTU	15/04/2022
05	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,71 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	14/04/2022
06	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	0,0006 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/04/2022
07	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017 (a)(1)	< MLOQ = 5 TCU	≤ 15 TCU	15/04/2022
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	18/04/2022
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	18/04/2022

Ghi chú:- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

-(1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

-MLOQ: ngưỡng định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

CN. Nguyễn Anh Vũ



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Tô Thanh Tài