

Số: 0336/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00338.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Số 57, Đường Phạm Văn Xuyên, Khu Phố 6, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,74	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,09 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,59 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
7	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
8	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00338.25

Tây Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CĐHA-TDCN**



CN. Nguyễn Anh Vũ

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



BIỆN VĂN TƯ



Số: 0337/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00339.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Nhà Máy Nước Tây Ninh - Đường Bời Lời, Phường Bình Minh, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,15	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,10 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,74 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
7	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
8	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00339.25

Tây Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2021

**KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CĐHA-TDCN**



CN. Nguyễn Anh Vũ



BIỆN VĂN TƯ



Số: 0338/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00340.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Số 201, Đường Trần Hưng Đạo, Khu Phố 22, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,72	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,11 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,64 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
7	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
8	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00340.25

Tây Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2025

**KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CĐHA-TDCN**



CN. Nguyễn Anh Vũ

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



BIÊN VĂN TƯ



**TÂM
ĐẮT
TẬT**

Số: 0353/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00355.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Số 170, đường Phạm Hùng, Khu phố 3, Phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,62	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,11 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,51 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
7	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
8	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00355.25

Tây Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CĐHA-TDCN**



CN. Nguyễn Anh Vũ

KT GIÁM ĐỐC



BIÊN VĂN TƯ



Số: 0339/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00341.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước Châu Thành – Đường Hoàng Lê Kha, xã Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,98	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,10 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	25/07/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,49 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
9	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00341.25

Tây Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CDHA-TDCN**



CN. Nguyễn Anh Vũ

**GIÁM ĐỐC
PHỤ GIÁM ĐỐC**



BIÊN VĂN TƯ



Số: 0340/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00342.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Số 857, Đường Hoàng Lê Kha, Khu Phố 4, xã Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,77	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,11 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	25/07/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,40 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
9	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00342.25

Tây Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CĐHA-TDCN**



CN. Nguyễn Anh Vũ



BIỆN VĂN TƯ



Số: 0341/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00343.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Số 1318, Đường Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 1, xã Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,60	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,08 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	7,85 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	25/07/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,44 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
9	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00343.25

Tây Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2025

**KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CĐHA-TDCN**



CN. Nguyễn Anh Vũ

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



BIÊN VĂN TƯ



Số: 0342/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00344.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước Bến Cầu, số 1251 Đường Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 1, xã Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,65	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,09 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	13,21 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	25/07/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,47 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
9	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00344.25

Tây Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CDHA-TDCN



CN. Nguyễn Anh Vũ

10 GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT

BIỆN VĂN TƯ



ÂM
ÁT
ÁT

Số: 0343/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00345.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Tiệm Sửa Xe 3 Giỏi - Đường 786, Ấp Thuận Tây, Xã Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,52	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,07 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	25/07/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,42 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
9	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00345.25

Tây Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CDHA-TDCN



CN. Nguyễn Anh Vũ

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BIỆN VĂN TƯ



Số: 0344/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00346.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Số 235, Quốc lộ 22B, Khu phố Rạch Sơn, phường Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,82	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,12 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	2,17 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	25/07/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,78 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
9	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00346.25

Tây Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CĐHA-TDCN**



CN. Nguyễn Anh Vũ

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




BIÊN VĂN TƯ



Số: 0345/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00347.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước Rạch Sơn, Quốc lộ 22B, Khu phố Rạch Sơn, phường Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,79	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,11 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	1,58 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	25/07/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,77 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
9	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00347.25

Tây Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2025

**KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CĐHA-TDCN**



CN. Nguyễn Anh Vũ

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




BIỆN VĂN TƯ



Số: 0346/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00348.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Công ty Bảo Việt, Quốc lộ 22B, Khu phố Rạch Sơn, phường Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,57	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,10 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	1,43 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	25/07/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,78 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
9	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00348.25

Tây Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2025

KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Anh Vũ

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
BIỆN VĂN TƯ

ÂM
SẮT
TÂY
NINH

Số: 0347/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00349.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Bơm Giếng Mạch – Đường Nguyễn Văn Kiên, Khu Phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,70	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,16 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	25/07/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,69 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
9	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00349.25

Tây Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CDHA-TDCN**



CN. Nguyễn Anh Vũ

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



BIÊN VĂN TƯ



Số: 0348/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00350.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Số 113, Đường Phạm Văn Trước, Khu Phố Lộc Thành, Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,67	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,10 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	25/07/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,60 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
9	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00350.25

Tây Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2025

KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Anh Vũ

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
BIÊN VĂN TƯ

TÂM
KIỂM
SOÁT
BỆNH
TẬT

Số: 0349/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00351.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Số 60, Đường Duy Tân, Khu Phố Lộc Thành, Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,72	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,13 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	28/07/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,59 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
9	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00351.25


Tây Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CĐHA-TDCN**



CN. Nguyễn Anh Vũ

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

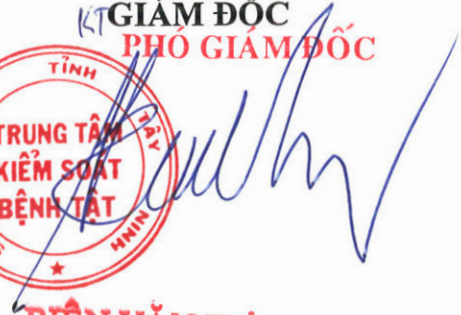

BIÊN VĂN TƯ



Số: 0350/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00352.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước KCN Trảng Bàng - Đường Số 7 KCN Trảng Bàng, Khu Phố Suối Sâu, Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,69	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,08 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	28/07/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,51 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
9	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00352.25

Tây Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2021

KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Anh Vũ



BIÊN VĂN TƯ



Số: 0351/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00353.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Cửa Hàng Sản Xuất Đậu Hủ Vạn Lý, Đường An Phú Khương, Khu Phố Suối Sâu, Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,59	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,09 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	28/07/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,48 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
9	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00353.25

Tây Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CĐHA-TDCN**



CN. Nguyễn Anh Vũ

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




BIÊN VĂN TƯ



Số: 0352/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00354.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : DNTN Kinh Doanh Vàng Kim Long Ngọc - Đường An Phú Khương, KP. Suối Sâu, Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,68	6,0 - 8,5	24/07/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	24/07/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	24/07/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,10 NTU	≤ 2,0 NTU	25/07/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	2,07 TCU	≤ 15 TCU	25/07/2025
6	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	28/07/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,47 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	23/07/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	28/07/2025
9	Coliforms tổng số.	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	28/07/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00354.25

Tây Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**KHOA XÉT NGHIỆM,
KIỂM NGHIỆM-CĐHA-TDCN**



CN. Nguyễn Anh Vũ

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



BIÊN VĂN TƯ

